

# Relatório da qualidade da água de rega







ARBVS - Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia  
Rua 5 de Outubro, Apartado 51  
2101-901 CORUCHE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Local           | Canal de Montargil  |
| Data de recolha | 2019-10-09  |
| Técnicos        | Engº Gonçalo Sousa  |
| Aparelho        | Fotómetro NOVA 60A; Medidor de pH e Condutividade Elétrica Multi 3420 WTW |

| Parâmetros            | Valores guia |         | Resultados | Conformidade   |
|-----------------------|--------------|---------|------------|----------------|
|                       | VMR          | VMA     |            |                |
| pH (Escala Sorensen)  | 6.5 - 8.4    | 4.5 - 9 | 7.8        | Sem restrições |
| Condutividade (uS/cm) | 1000         | -       | 200        | Sem restrições |
| Fosfatos (mg/L)       | -            | -       | 0.4        | -              |
| Nitratos (mg/L)       | 50           | -       | 0.4        | Sem restrições |

## Resultados noutros locais

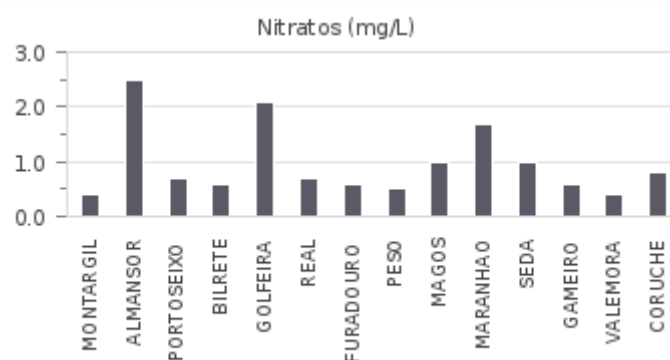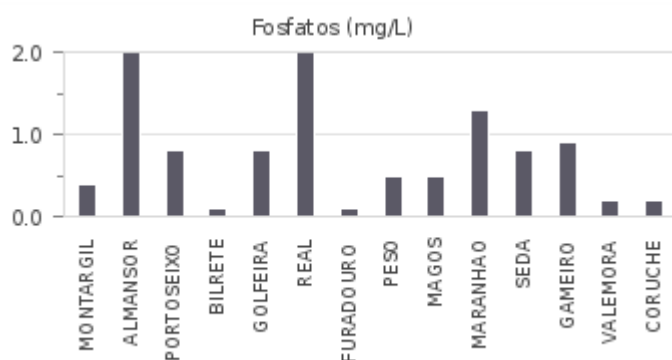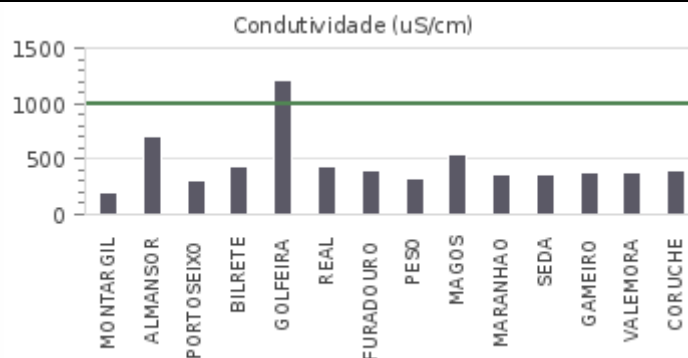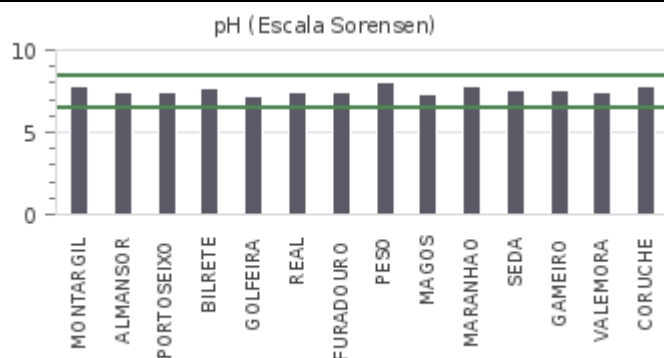

## Observações

-

VMR: Valor Máximo Recomendado

VMA: Valor Máximo Admissível

Normas citadas pelo Decreto de Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, Anexo XVI-Qualidade das Águas destinadas à Rega

A apreciação é feita com base no VMR.